


# PLANTA BAIXA PAVIMENTO SUPERIOR - bombeiro e acessibilidade

## DETALHE DO EXTINTOR DE INCÊNDIO COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE

Esc: 1/25.

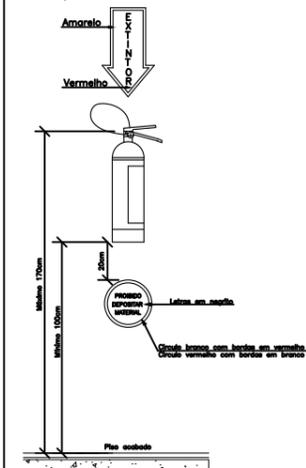

A fixação do aparelho deverá ser instalada com previsão de suportar 2,5 vezes o peso total do aparelho a ser instalado

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Luminária de emergência, na parede na altura e potência indicada.
	Placa Luminosa na altura e tamanho indicado.
	Placa Luminosa dupla face com indicação de saída a 210cm do piso
	Placa Luminosa com seta de indicação de saída a 210cm do piso
	Extintor de pó químico seco ABC(PQS) 4kg com sinalização na parede

**- ESTE PROJETO ATENDE A NÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO**  
**- ESTE PROJETO ATENDE A NÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, Art. 11.**  
 Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imóvel (circulação, corredores, hall, escadas, rampas, etc.), a iluminação convencional destes ambientes deve ter acionamento automático com o uso de sensor de presença.

EM CASO DE INCÊNDIO:	TELEFONE DE EMERGÊNCIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenha a Calma;</li> <li>Dar o alarme premindo o botão de alarme mais próximo;</li> <li>Dirigir-se para saída seguindo as instruções dos corredores;</li> <li>Dirigir-se ao ponto de reunião e aguardar instruções.</li> </ul>	<b>BOMBEIRO</b> 193 <b>POLÍCIA MILITAR</b> 190 <b>SAMU</b> 192

**NOTA**  
 \*POR OCASIÃO DA VISTORIA DE HABITE-SE, OU, DE FUNCIONAMENTO SERÁ EXIGIDO A BRIGADA DE INCÊNDIO VOLUNTÁRIO CASO POPULAÇÃO FIXA SUPERIOR A 10 PESSOAS GPF 10 DE ACORDO COM A IN 028/DAT/CBMSC\*.

**NOTA**  
 Conforme anexo C da IN01 parte 2 é exigido para lotação acima DE 250 PESSOAS SERÁ EXIGIDO A BRIGADA DE INCÊNDIO VOLUNTÁRIO

**- ESTE PROJETO ATENDE A LEI 16.157/2013 E O DECRETO 1957/2013**  
**- FAZ PARTE DESTES AS INSTRUÇÕES NORMATIVAS CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO**  
**- A POPULAÇÃO FIXA É DE 8 PESSOAS.**

I - Placa Fotoluminescente INDICATIVA PARA AUXÍLIO DE ABANDONO DE LOCAL  
 S/ESC



- I - conter a mensagem "SAIDA" podendo ser acompanhada de simbologia;
- II - possuir seta direcional junto à mensagem "SAIDA" na mudança de direção;
- III - possuir as dimensões mínimas de acordo com a Tabela 1;
- IV - possuir fundo na cor verde;
- V - possuir mensagens e símbolos na cor branca com efeito fotoluminescente

**Tabela 1 - Dimensões mínimas e distâncias entre pontos de SAL.**

Tamanho da placa (L x H)	Moldura das letras (L x H)	Traço das letras	Distâncias máximas entre 2 pontos de SAL.
25 x 16 cm	4 x 9 cm	1,5 cm	15 m
50 x 32 cm	8 x 18 cm	2 cm	30 m
75 x 48 cm	12 x 27 cm	3 cm	50 m
100 x 64 cm	16 x 36 cm	4 cm	70 m
125 x 80 cm	20 x 45 cm	5 cm	85 m
150 x 96 cm	24 x 54 cm	6 cm	100 m

Legenda: L = largura; H = altura.



## PROJETO PREVENTIVO EDIFÍCIO PÚBLICO

REFORMA DO ALOJAMENTO DE VISITANTE DO CARAVAGGIO FC  
 RUA PEDRO MILANEZ - NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO

PROPRIETÁRIO: <b>PREFEITURA MUNICIPAL NOVA VENEZA</b> CNPJ 82.916.826/0001-60	CONTEÚDO: <b>-PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO E ACESSIBILIDADE</b>
RESP. TÉCNICO: <b>EDVAR MINATTO</b> CREA 022894-4 NOVA VENEZA, SC	

PROJETO	ESCALA	ÁREA	DATA	PRANCHA
EDVAR MINATTO	S/E	116,55 m²	OUT/2022	E-1/1

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME A LEI 5.194 DE DEZEMBRO DE 1996, ARTIGOS 17 A 23.